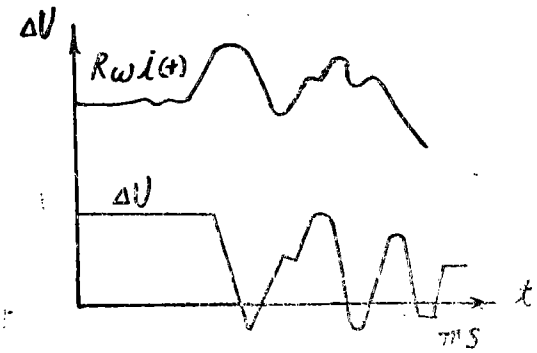

图 8

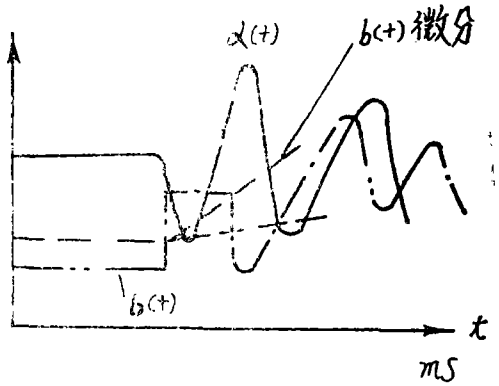

图 9

行波在正常运行时，十分平滑，而故障情况下，行波变化十分陡，根据前行波α（+）和反行波b（+）变化的速率，来整定$\frac{dV}{dt}$值。

总之，直流输电系统在我国是一个新的课题，但通过直流输电工程的投入运行，会逐步积累经验，使我国直流输电技术将会迅速的发展。

参 考 文 献

1. 直流输电技术引进和设备制造问题　吴恒义
2. ASEA Journal vol 56　1983，2。
3. BBC公司和GE公司内部资料。

许昌继电器厂通过二级计量验收

为了加强企业计量管理，改善计量检测工作，进一步发挥计量工作作为技术基础在企业生产和经营管理中的重要作用，由河南省计量局、省机械电子工业厅组织的河南省创优产品企业计量工作定级检查团于五月上旬在我厂进行了验收、检查。经过检查团全体同志的认真审查，正式通过我厂为二级计量合格企业，为我厂参加评选六好企业，产品评国优和国家质量奖等创造了必备的重要条件。

附：河南省创优产品企业计量定级验收组对许昌继电器厂计量定级评语

“领导能重视计量工作，有相应的计量管理机构和较切合实际的计量管理制度。计量检测设施和计量检测水平能满足生产、经营管理和创国优产品的需要，经济效益较好。经审查认为达到了二级计量水平。”

涂东泽

© 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net